



# 吉富町水道施設統廃合事業について

## ◆事業概要

吉富町水道事業における現在の水道施設の構成は、2か所の水源と浄水場、および2か所の配水場並びに配水池となっています。現在の吉富町の経営状況は健全な状態を維持できていますが、将来、施設老朽化に伴う更新の必要性が高まってくることや、人口減少に伴う給水収益の減少が予測されることから、計画的、効率的な事業運営が求められています。このような中、吉富町のスケール、地理的条件や水需要の動向から、最大限の維持管理経費のコストパフォーマンスと施設のスリム化を図るため、「吉富町水道施設統廃合事業」を計画し、実施することとしました。

本事業の実施により、将来の効率的な投資だけでなく、維持管理が不要になることや停電等の災害による給水制限や断水のリスク回避に繋がることが期待されます。

## ◆事業計画図

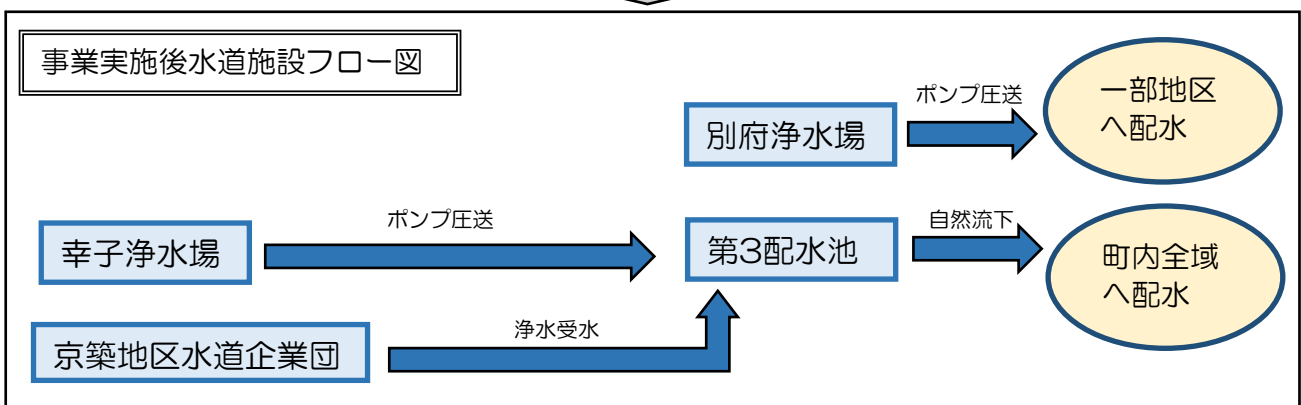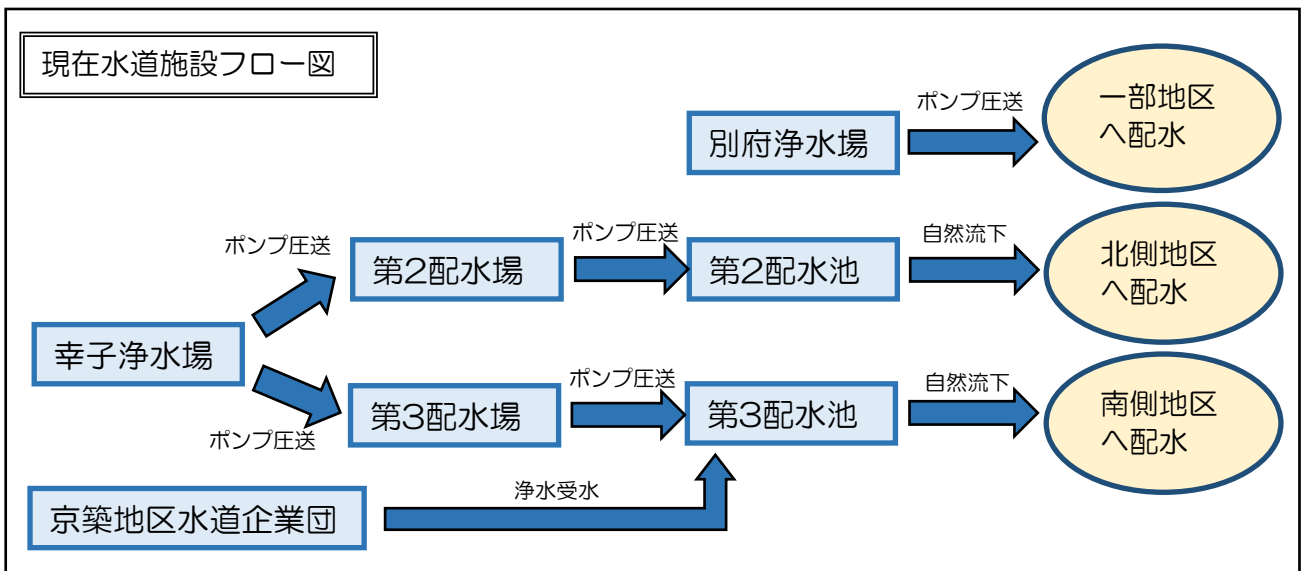

## ◆事業実施計画及び概算事業費

実施内容	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	概算事業費
幸子浄水場送水施設改良	←→				67,760 千円
送水管の一部改良		←→			54,054 千円
配水管の一部改良		←→			34,034 千円
配水経路の切替、調整			←→		
既存既設廃止				←→	30,776 千円